



带报警灯

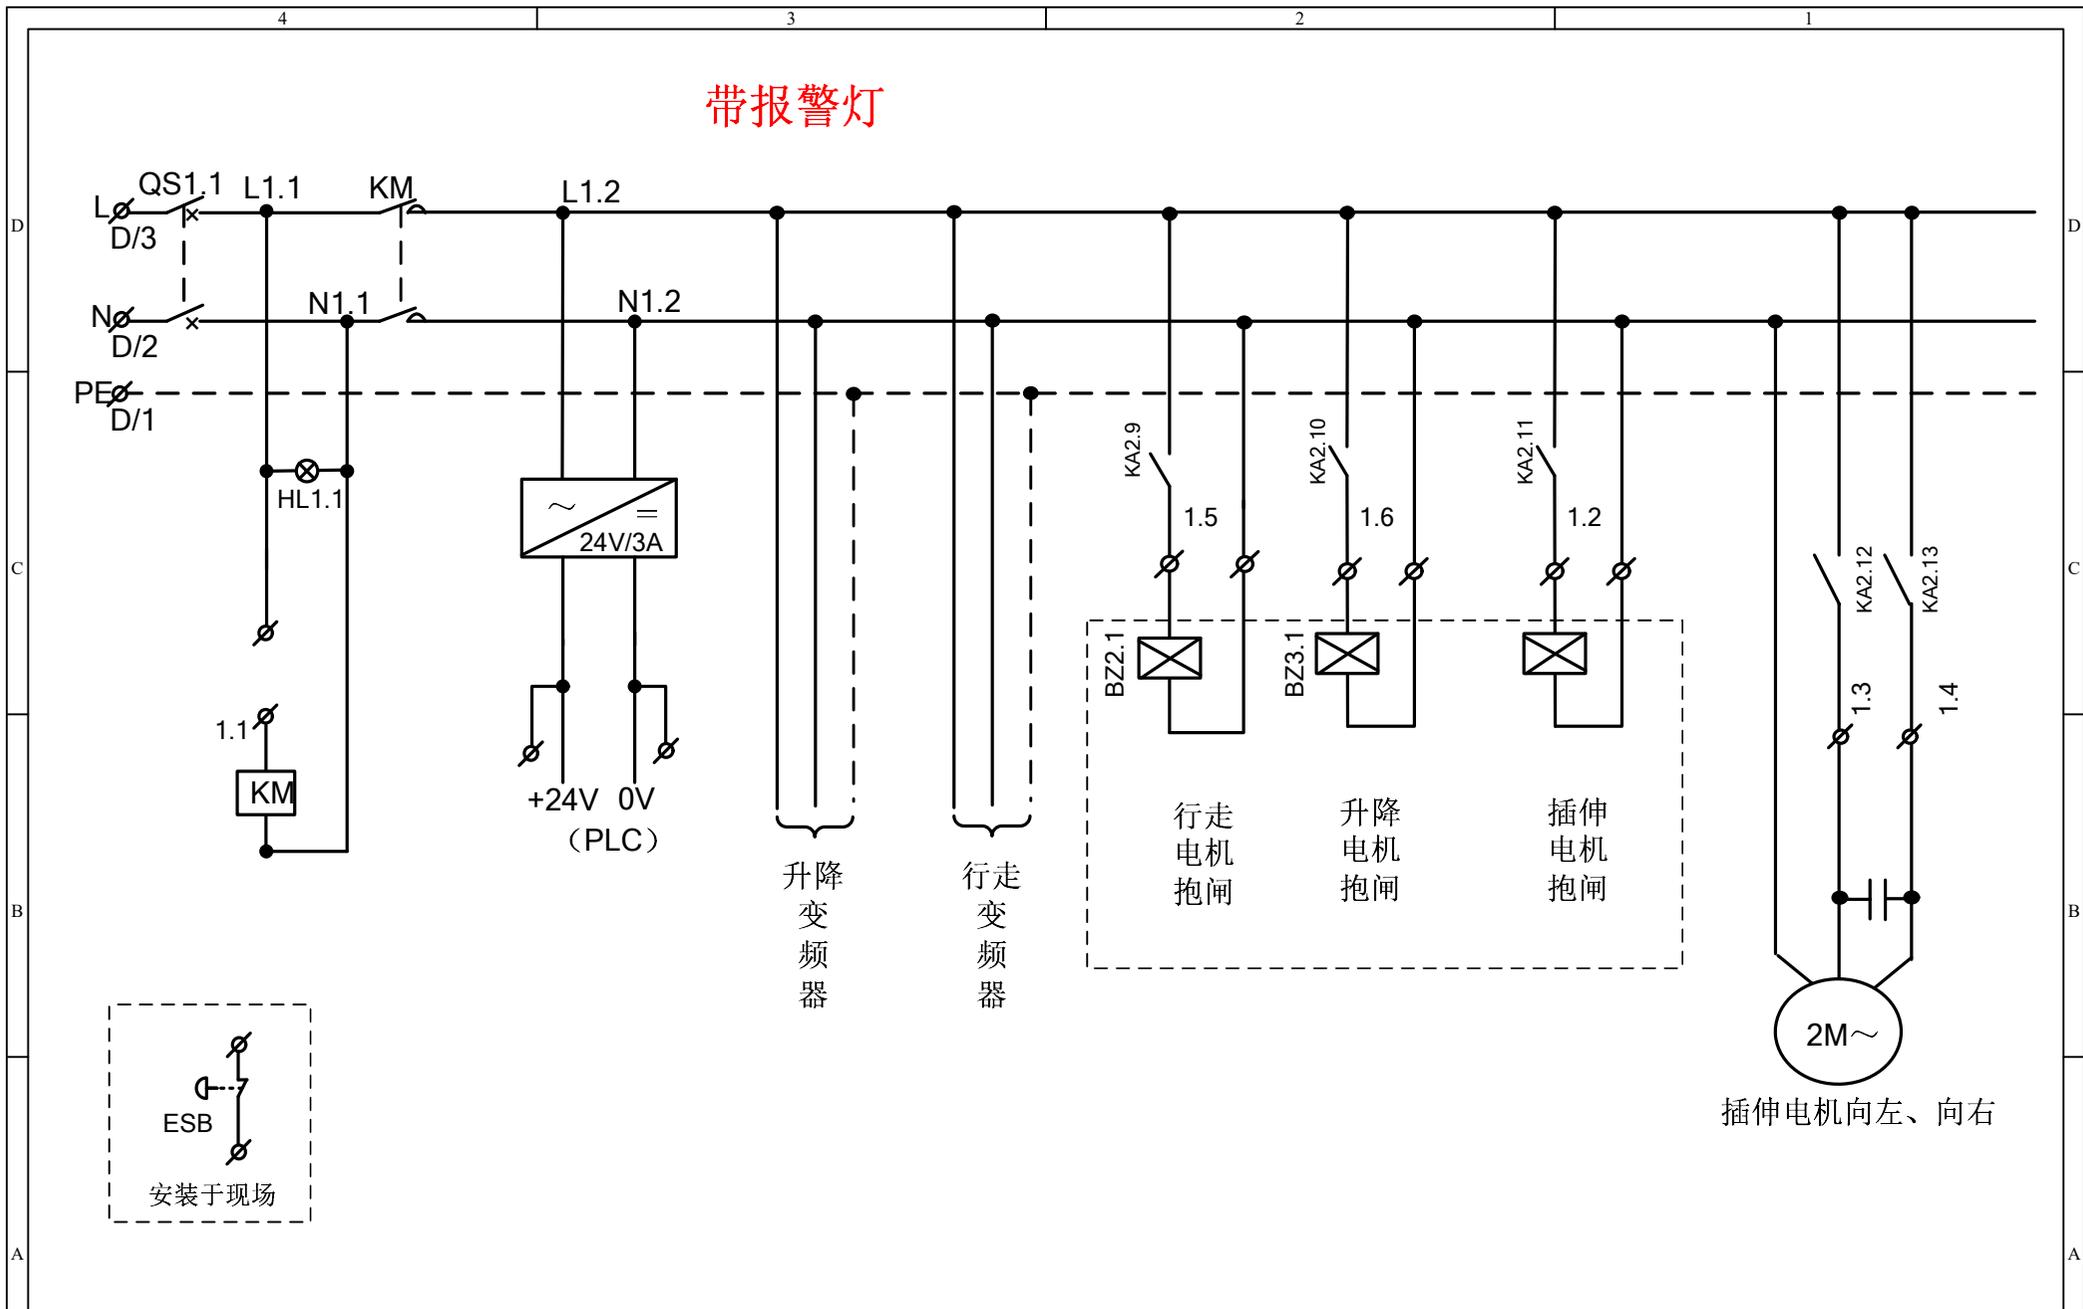

插伸电机向左、向右

设计日期	设计	制图	审核	接线员	图号	堆垛机控制原理图1	项目名称	西昌学院
2015.04.01		薛增超			施工员		页号	共5页\第1页

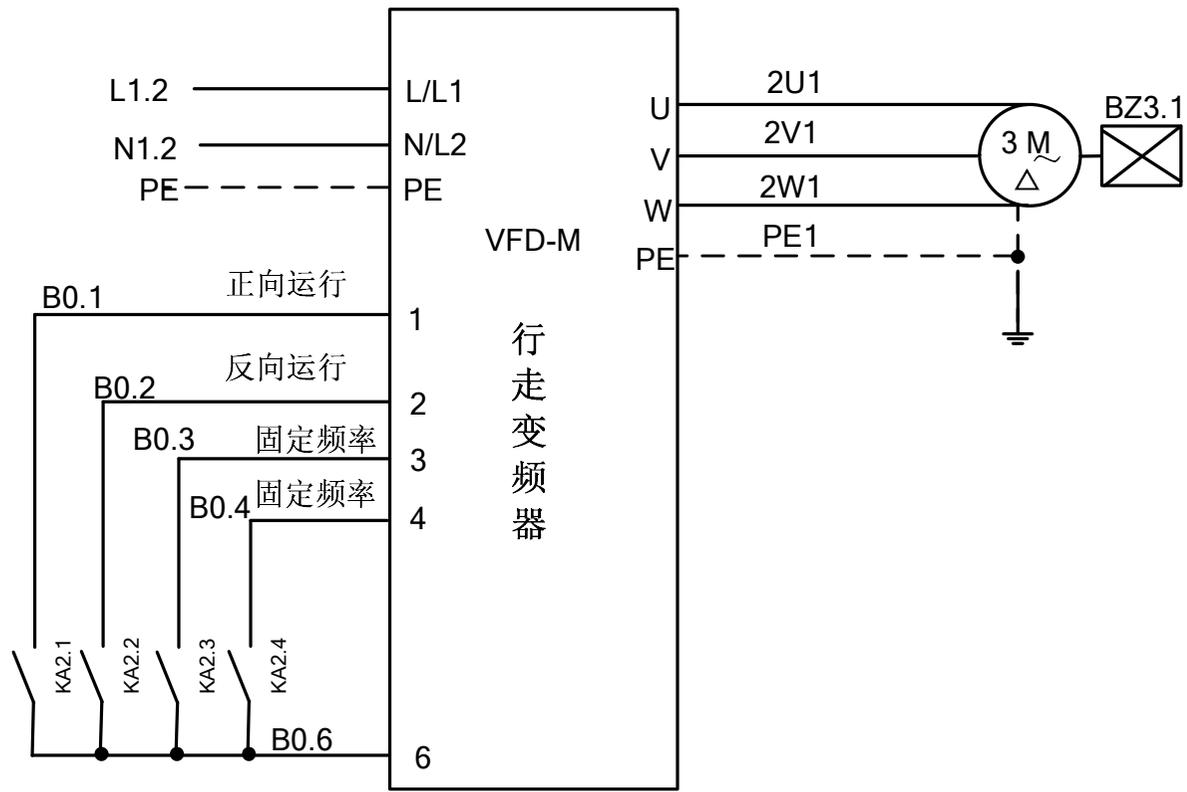


东元变频器 (1.5KW)

参数设置:

- 00-02=1
- 00-03=1
- 00-14 0.1(加减速时间)
- 00-15 0.1(加减速时间)
- 00-16 0.1(加减速时间)
- 00-17 0.1(加减速时间)
- 03-02 2
- 03-03 3
- 05-01 0.00
- 05-02 速度1
- 05-03 速度2
- 05-04 速度3

设计日期	设计	制图	审核	接线员	图号	堆垛机控制原理图2	项目名称	西昌学院
2015.04.01		薛增超			施工员		页号	共5页\第2页

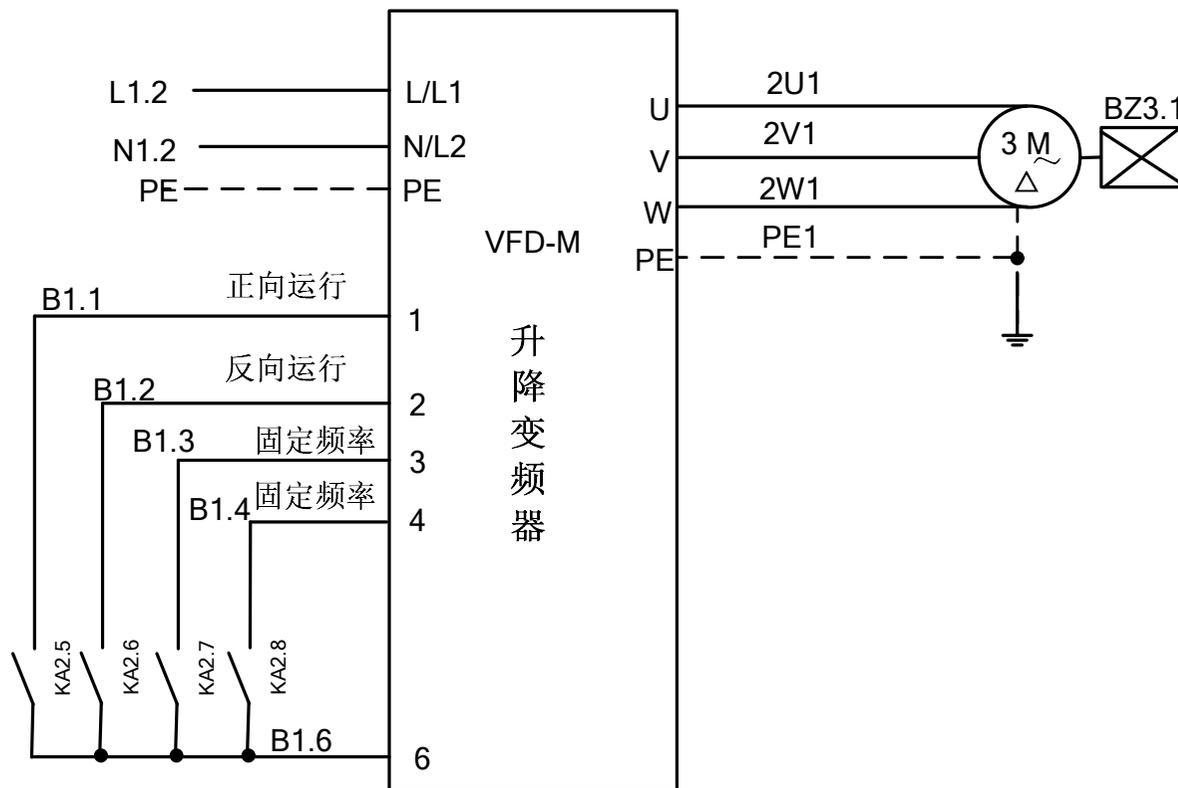


东元变频器 (1.5KW)


参数设置:

- 00-02=1
- 00-03=1
- 00-14 0.1(加减速时间)
- 00-15 0.1(加减速时间)
- 00-16 0.1(加减速时间)
- 00-17 0.1(加减速时间)
- 03-02 2
- 03-03 3
- 05-01 0.00
- 05-02 速度1
- 05-03 速度2
- 05-04 速度3

设计日期	设计	制图	审核	接线员	图号	堆垛机控制原理图3	项目名称	西昌学院
2015.04.01		薛增超			施工员		页号	共5页\第3页

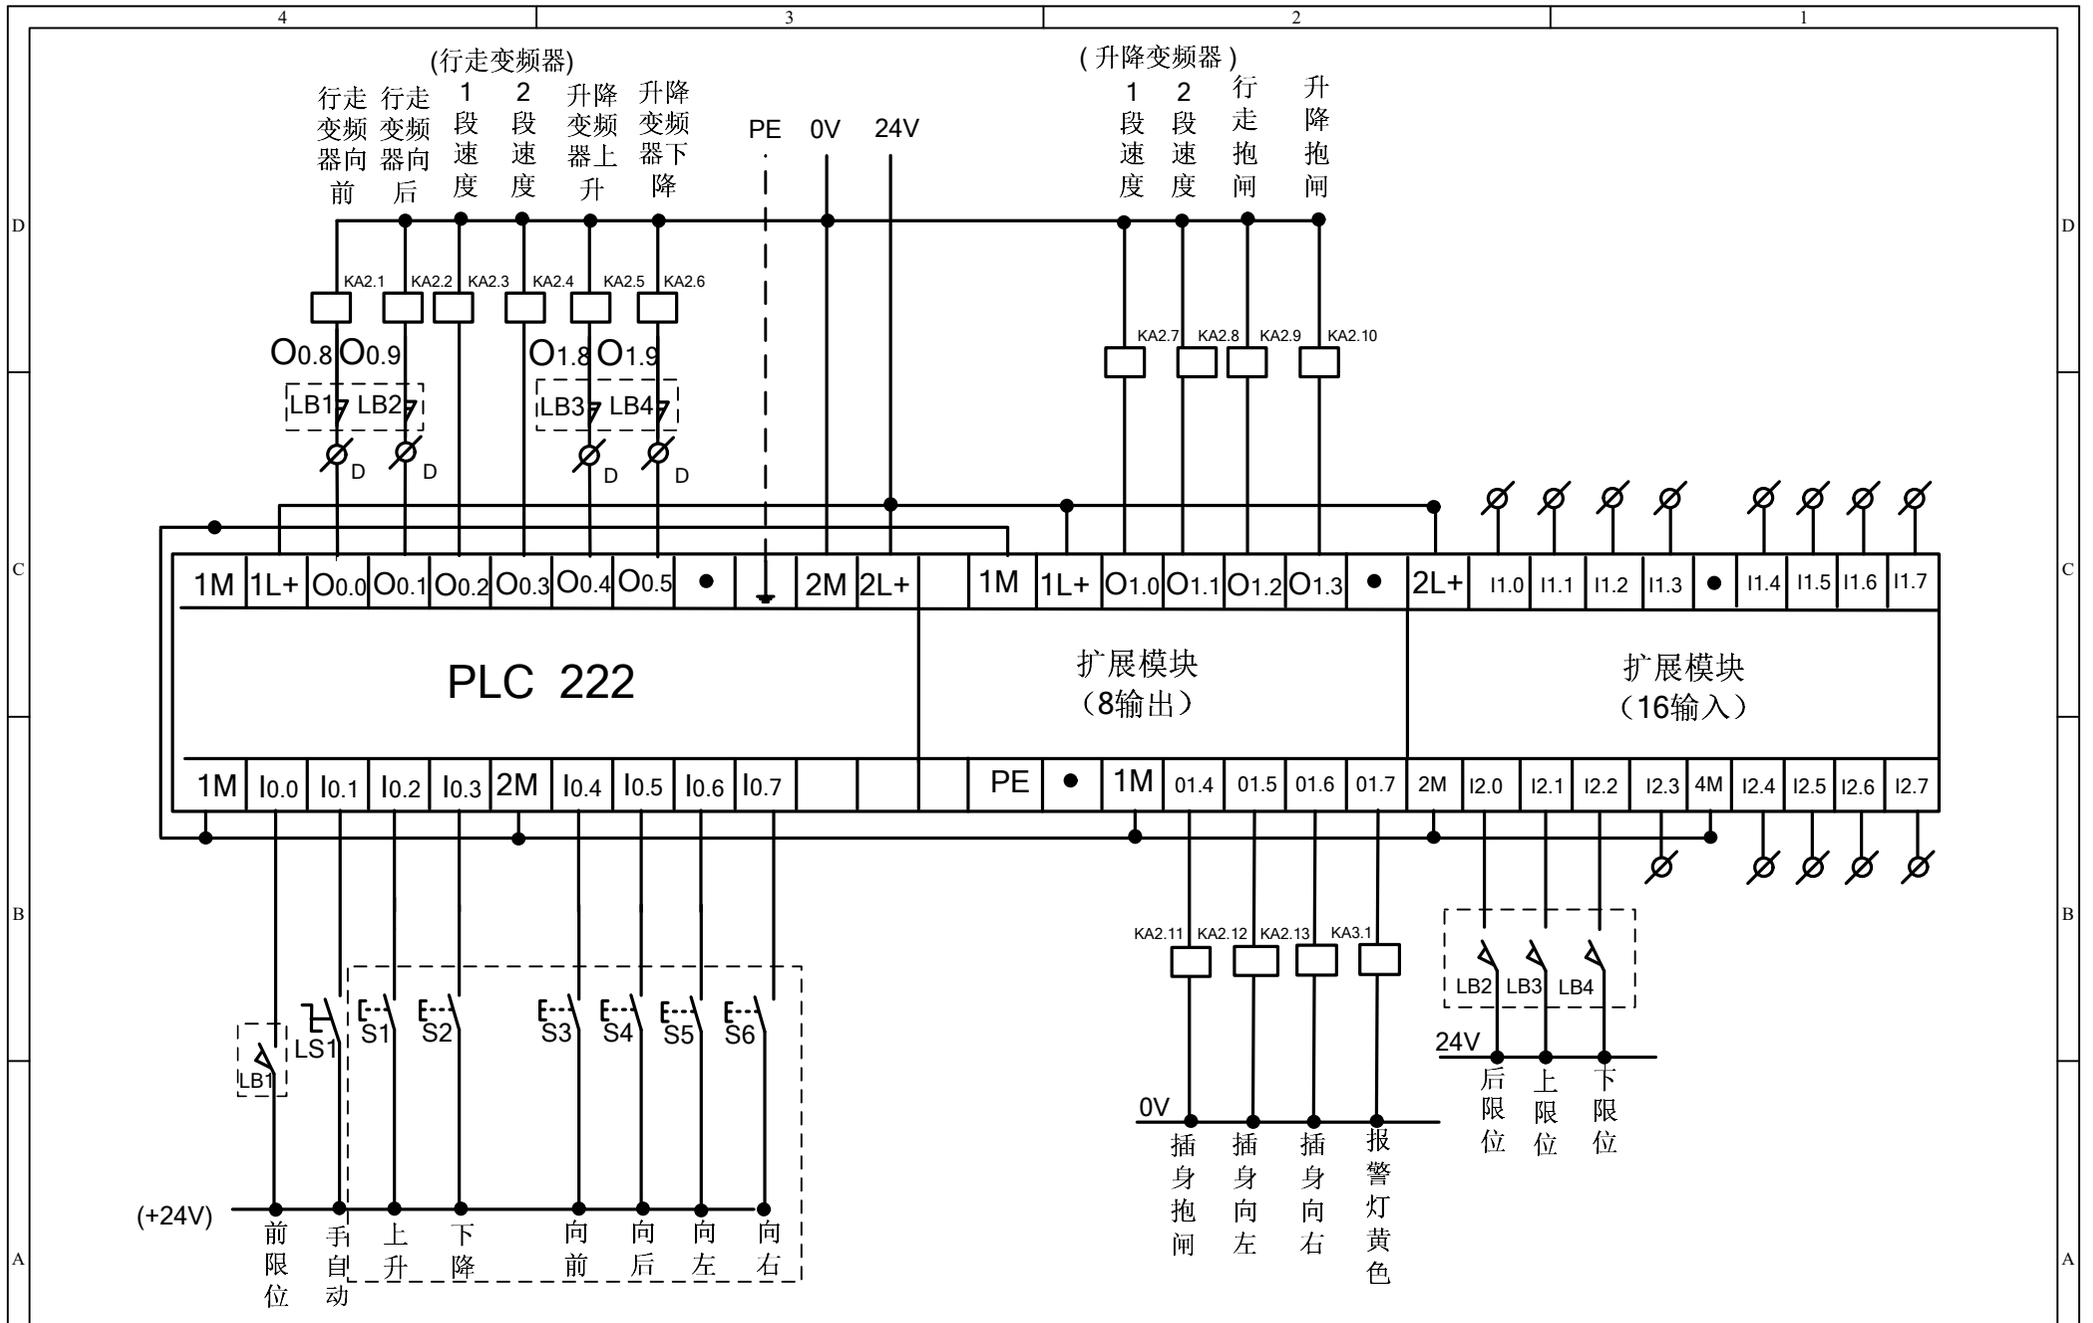

设计日期	设计	制图	审核	接线员	图号	堆垛机控制原理图4	项目名称	西昌学院
2015.04.01		薛增超			施工员		页号	共5页\第4页

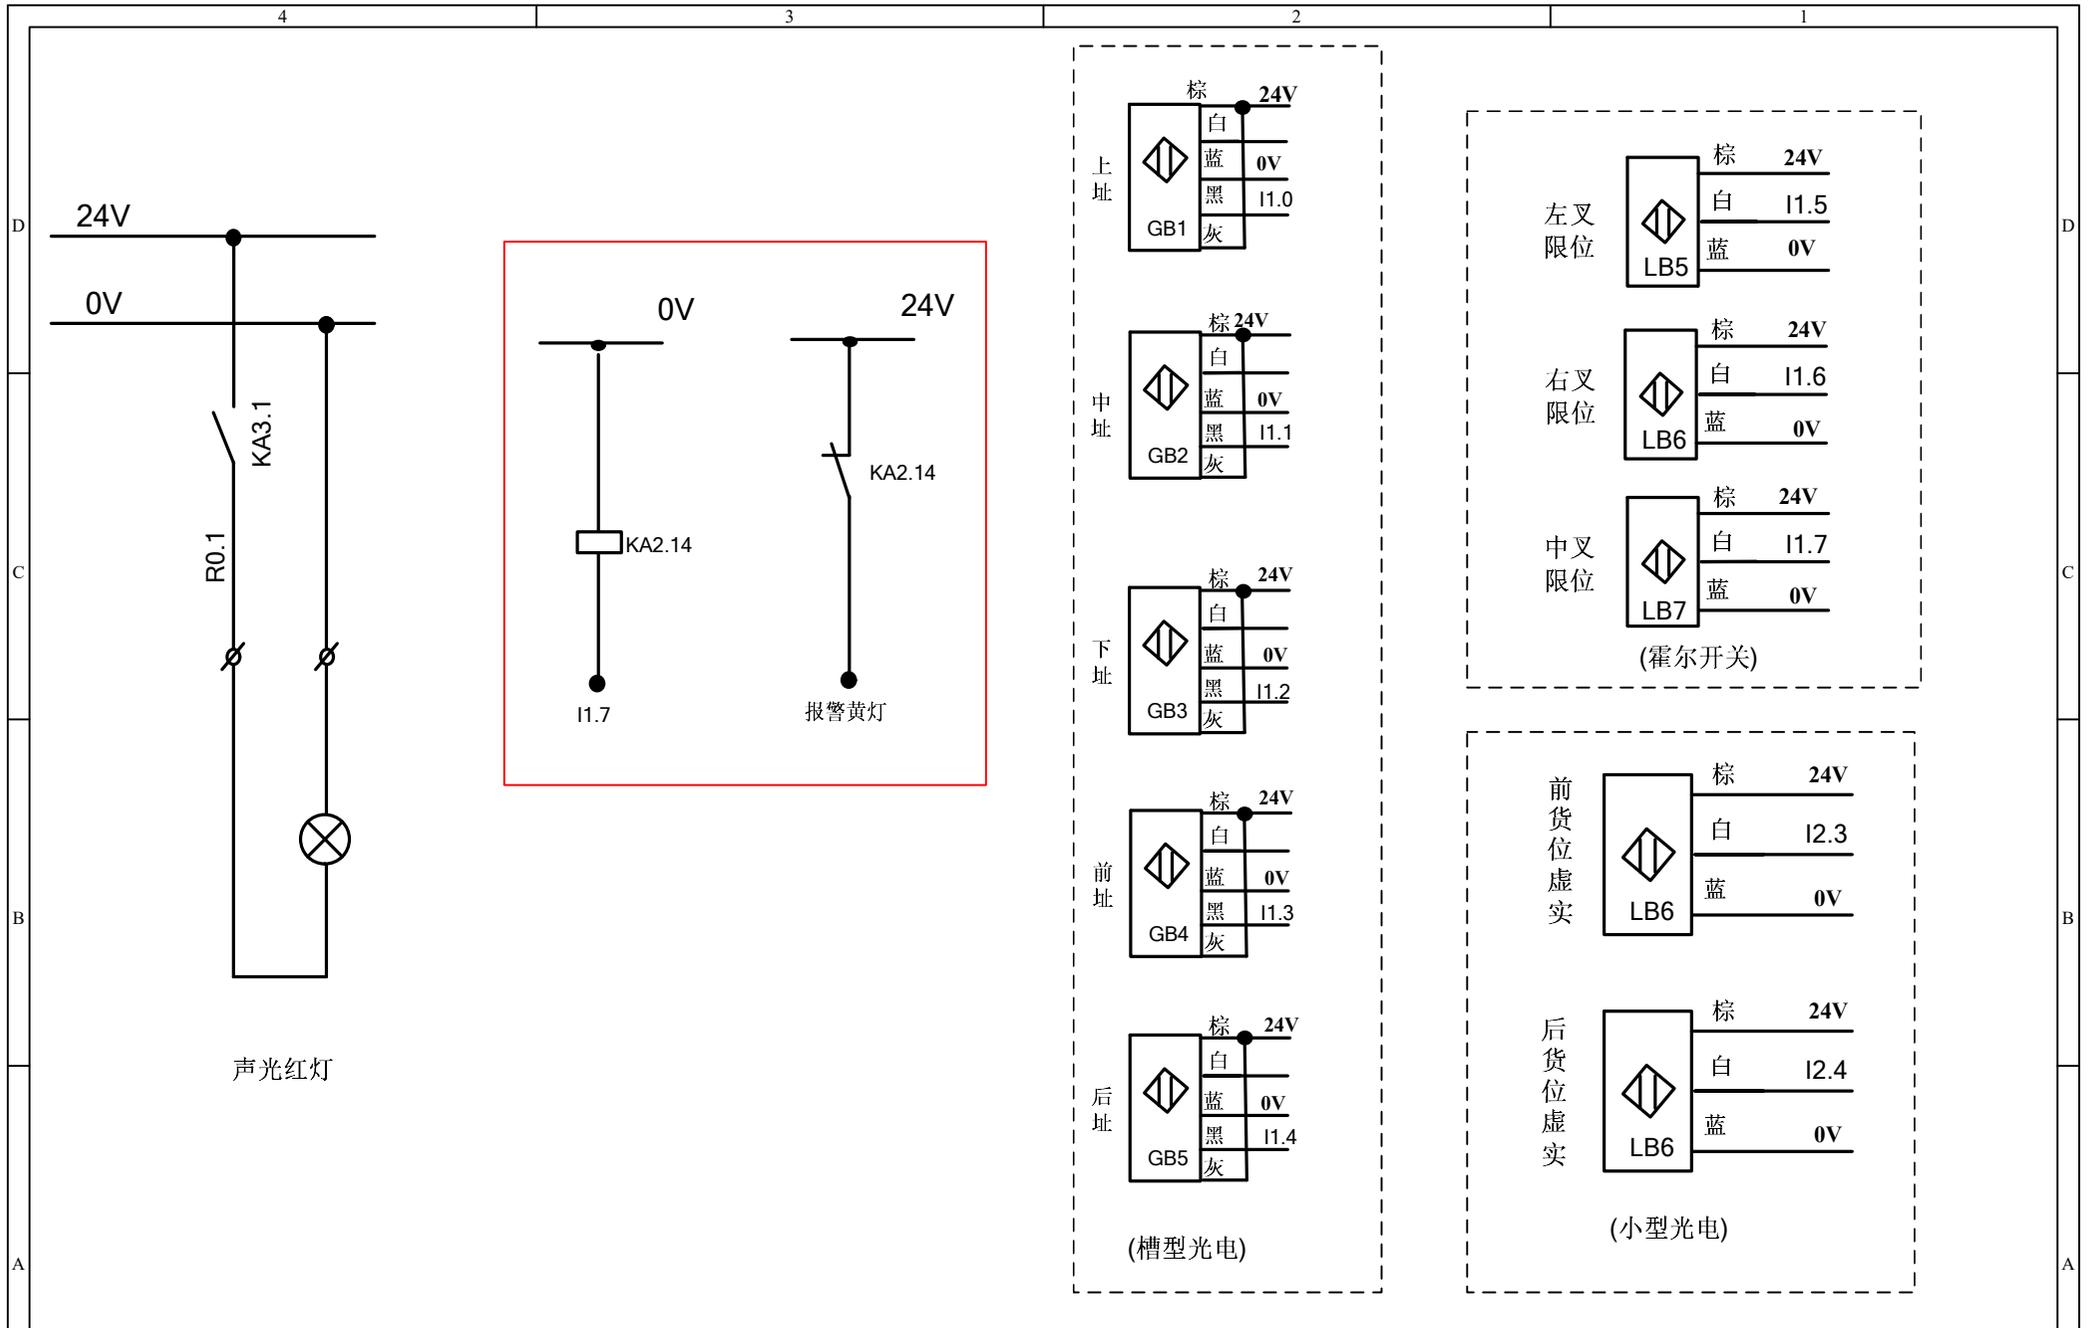

设计日期	设计	制图	审核	接线员	图号	堆垛机控制原理图5	项目名称	西昌学院
2015.04.01		薛增超			施工员		页号	共5页\第5页